


## Scheme 6. - Sähkökytkennät varaaja-asennukselle return flow protection with 3 - way mixing valve with electric actuator.

- 1 - Kattila "BioTec-L".
- \*2 - Energiavaraaja
- \*3 - Antikondensaatioventtiili (VTC 531, LTC 141, Laddomat 21-60, Termovar)
- \*4 - Paisuntasäiliö (min. 10% kokonaistilavuudesta)
- \*5 - Ilmanpoistin
- \*6 - DSA - ylikuumenemisventtiili

- \*P1 - Pumppu P1 (kattilan pumppu)
- A - Varaajan anturi (ylempi)
- B - Varaajan anturi (alempi)
- C - Paluuveden anturi
- D - Ulkolämpötila-anturi
- E - Savukaasuanturi

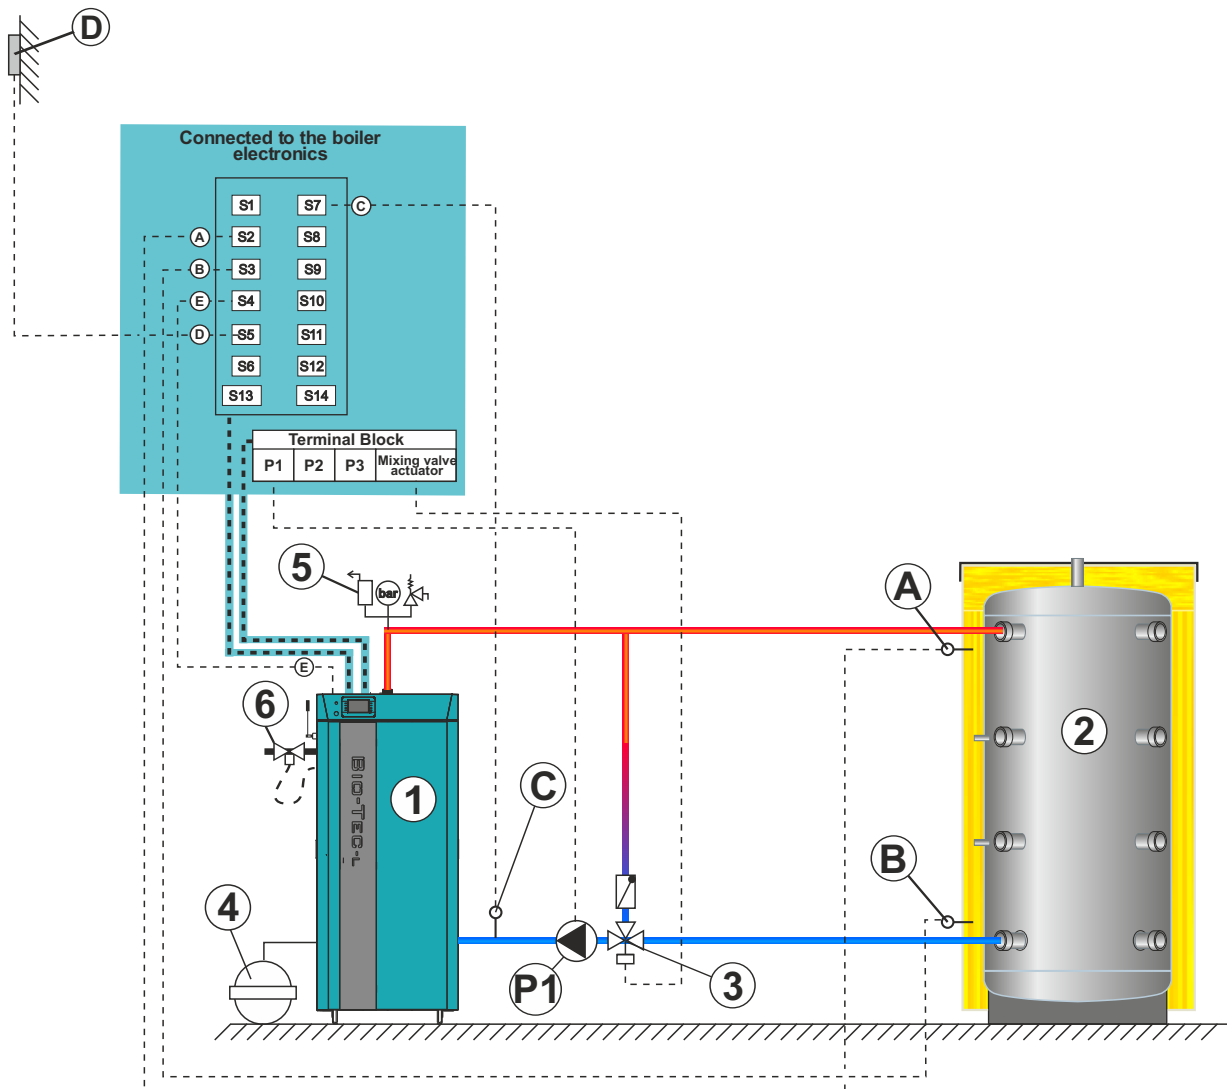

\* Ei vakiotoimituksena kattilan kanssa