



Suojaetäisyys

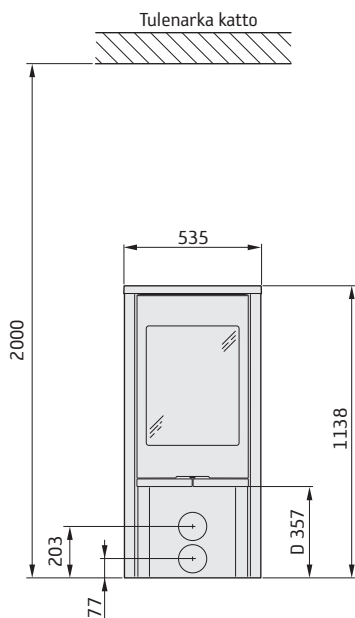

Irrallinen lasinen eduslaatta (lisävaruste) nostaa liitântäkorkeutta savupiippuun 10 mm:llä.

Luukun ja tulenaran rakennesean tai sisustuksen välisen etäisyyden on oltava vähintään 1,2 m.

Mittapiirroksissa näkyvät vain takan pienimmät sallitut asennusetäisyydet. Terässavupiippuun liitettäessä pitää ottaa huomioon myös savupiipun turvaetäisyysvaatimukset. Minimietäisyys eristämättömästä putkesta tulenarakaan rakenneseaan on 300 mm.

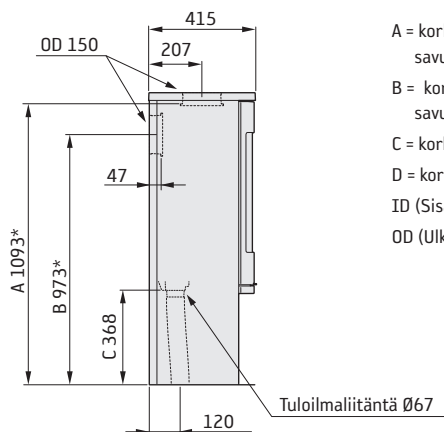

A = korkeus lattiasta kannen savupiippuliitântään

B = korkeus lattiasta taakse lähtevän savupiippuliitännän keskelle


C = korkeus lattiasta tuloilmaliitântään

D = korkeus lattiasta luukun alareunaan


ID (Sisähalkaisija)

OD (Ulkohalkaisija)

ASENNUS TULENARKAA SEINÄÄ VASTEN

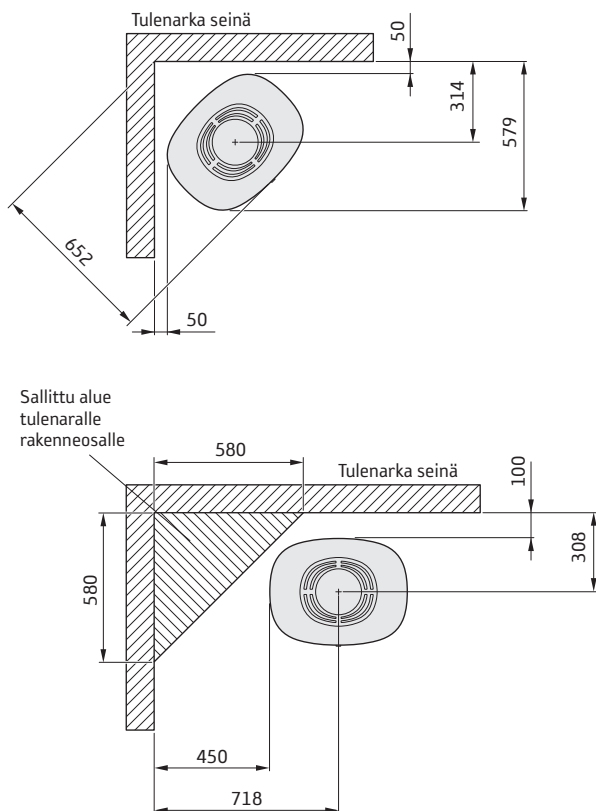

ASENNUS PALOMUURIA VASTEN

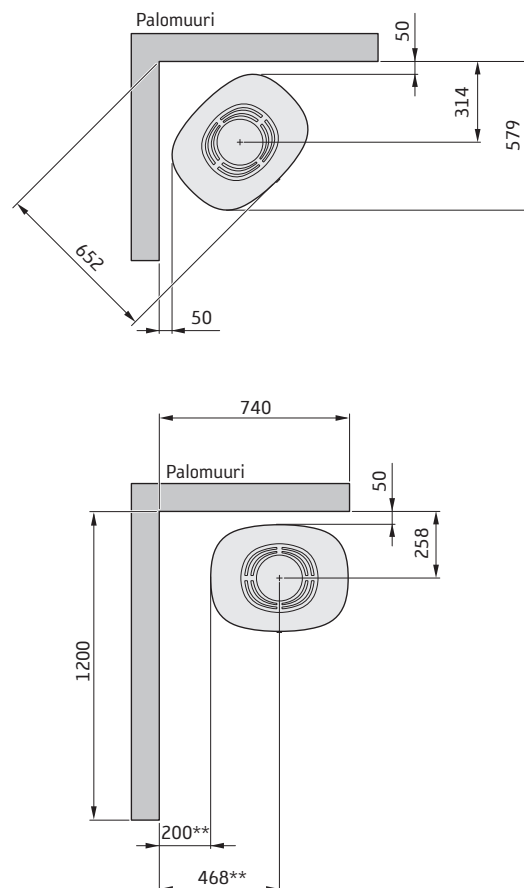

* Jos takka asennetaan esim. lasista valmistetulle eduslevylle (lisävaruste), korkeus lattiasta pienenee eduslaatan paksuuden verran. Irrallinen lasinen eduslevy suurentaa liitântäkorkeutta hormiin 10 mm:llä.

** Maalattujen seinien vääjätymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarakaan seinään.